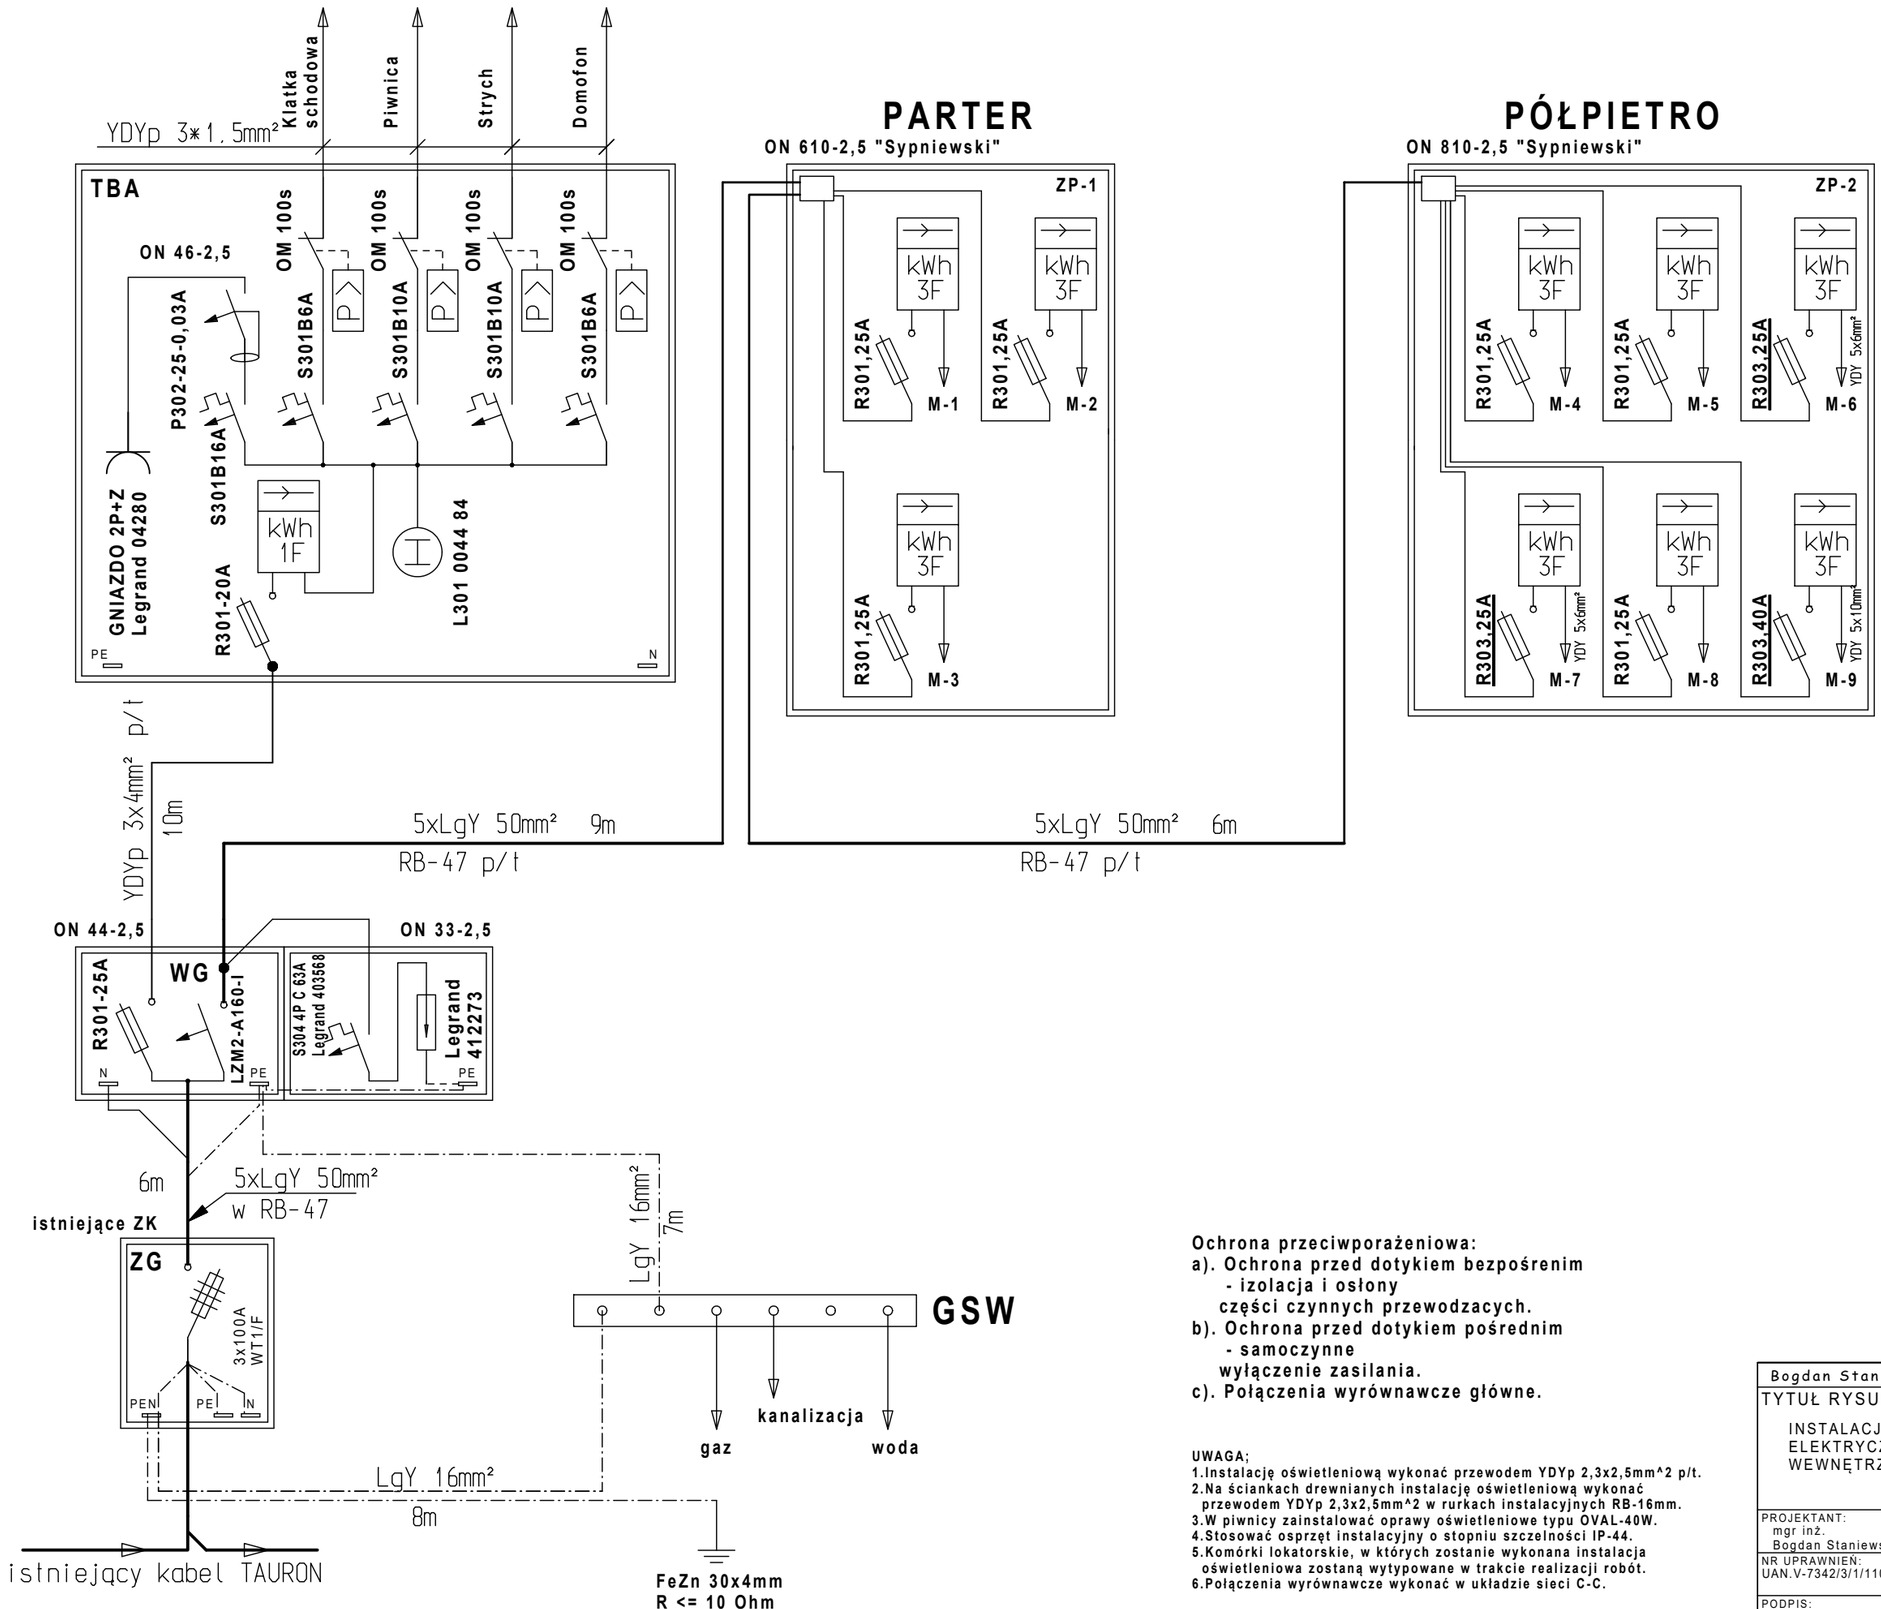

Po = 55kW

Ochrona przeciwporażeniowa:
a). Ochrona przed dotykiem bezpośrenim
- izolacja i osłony
części czynnych przewodzacych.
b). Ochrona przed dotykiem pośrednim
- samoczynne
wyłączenie zasilania.
c). Połączenia wyrównawcze główne.

UWAGA;
1. Instalację oświetleniową wykonać przewodem YDYp 2,3x2,5mm^2 p/t.
2. Na ściankach drewnianych instalację oświetleniową wykonać przewodem YDYp 2,3x2,5mm^2 w rurkach instalacyjnych RB-16mm.
3. W piwnicy zainstalować oprawy oświetleniowe typu OVAL-40W.
4. Stosować osprzęt instalacyjny o stopniu szczelności IP-44.
5. Komórki lokatorskie, w których zostanie wykonana instalacja oświetleniowa zostaną wytypowane w trakcie realizacji robót.
6. Połączenia wyrównawcze wykonać w układzie sieci C-C.

UKŁAD SIECI TN-S

Bogdan Staniewski		ul. Jesienna 24 w Wałbrzychu		
TYTUŁ RYSUNKU: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA	TEMAT: SCHEMAT ZASILANIA			
	OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WAŁBRZYCH UL. PSIE POLE 15			
	INWESTOR: MZB Sp. z o.o. w WAŁBRZYCHU UL. GEN. ANDERSA 48, WAŁBRZYCH			
PROJEKTANT: mgr inż. Bogdan Staniewski	ASYSTENT: mgr inż. Daniel Gwoździk	SPRAWDZAJĄCY:	DATA: 11.2017	SKALA:
NR UPRAWNIEŃ: UAN.V-7342/3/1/110/94	NR UPRAWNIEŃ:	NR UPRAWNIEŃ:	FAZA: PT	NR ARK.:
PODPIS:	PODPIS:	PODPIS:	NR RYS.: E1	